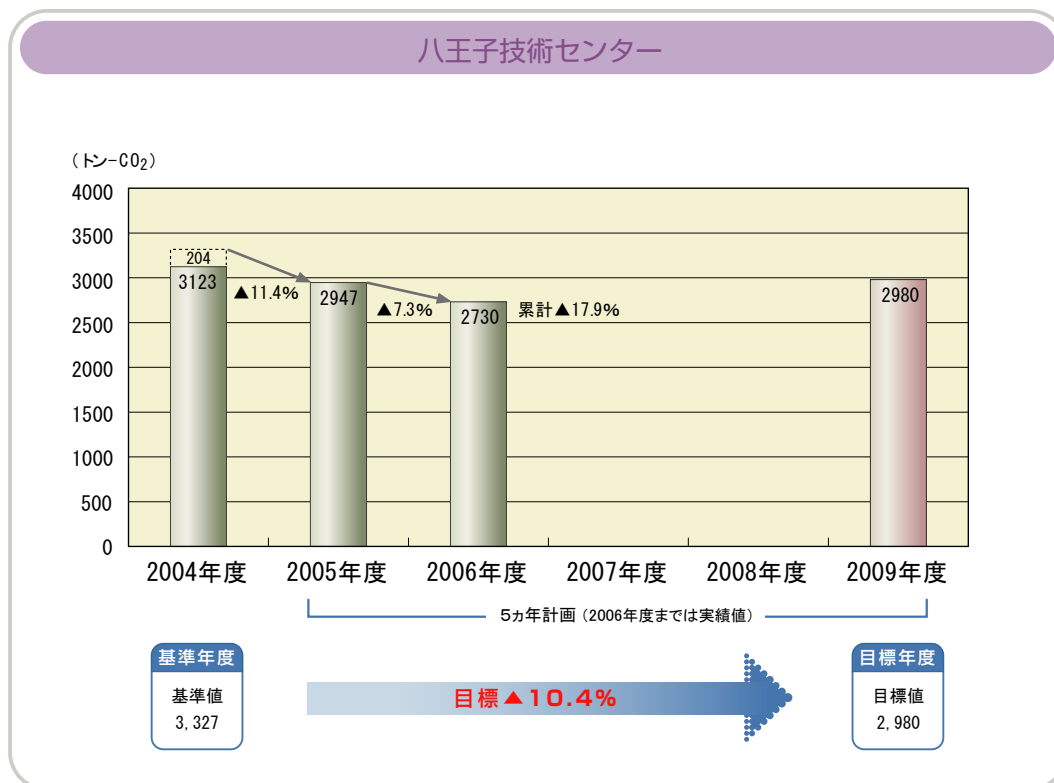


CO₂削減推移グラフ

※本グラフは東京都の地球温暖化対策報告の算出方法に基づく数値を使用しています。

※2004年度に本格稼動した「外気温を予測して蓄熱槽の省エネ制御をするシステム」が目標対策として認められたので、計画基準年度の2004年度値に予測制御システムの削減値(204)を上乗せしました。